


Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Утверждаю:

Гл.инженер ОАО «Огнеупоры»

Пономарев Д.В. _____

Техническое задание на ремонт периодической камерной печи №2

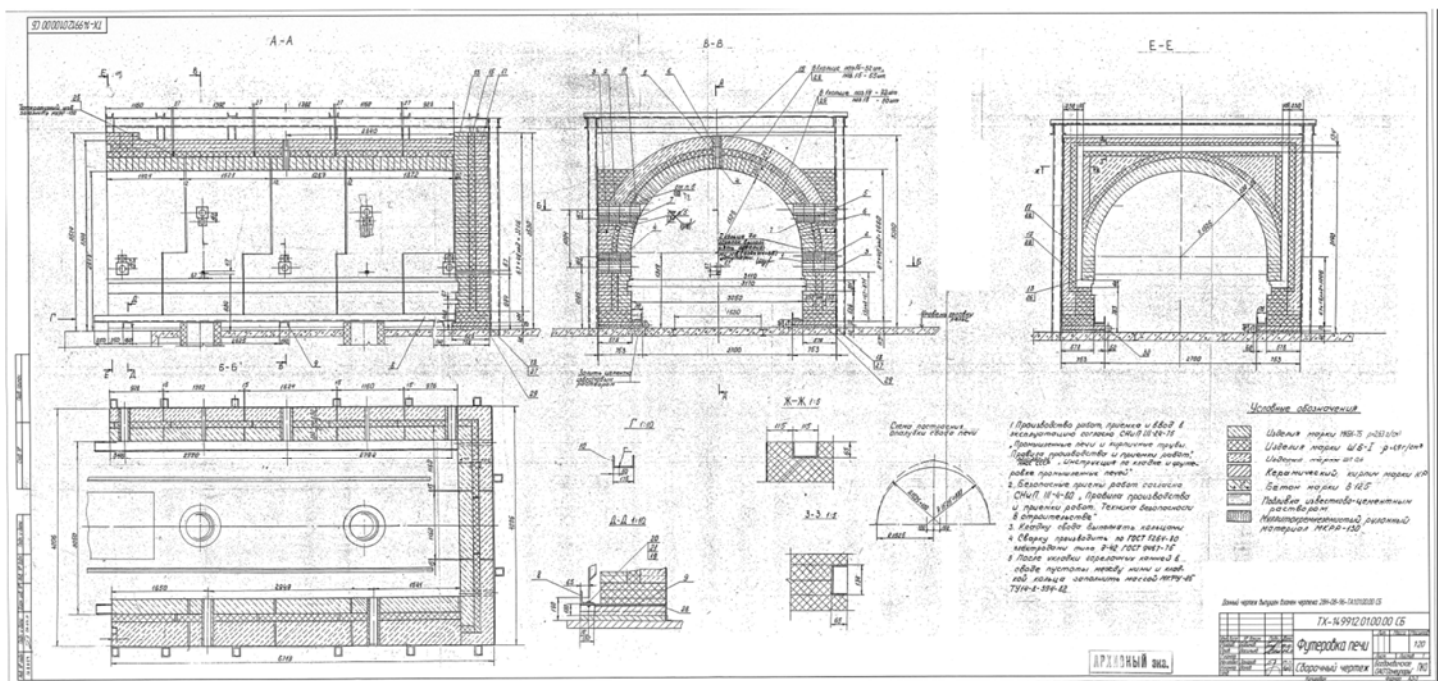

и.о.Начальника ПКО

Елькин Ю.В.

Начальник ОЦ

Лысцов В.Г.